

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТРОЙМАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ»

(ИЦ СМИК ООО «Технический регламент»)

355008, Россия, Ставропольский край, город Ставрополь, ул. Селекционная, 8а,
т. 8-8652-29-86-32; e-mail: stvtr2007@mail.ru

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21CM64
зарегистрирован в Госреестре
от 03.11.2015 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

ООО «Технический регламент»

Затинацкая Е.В.
«06» марта 2019 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 011 от «06» марта 2019 г.

Производитель продукции: ООО «ЭЛЕМЕНТ».

Адрес: улица Селекционная, 9, 2-этаж, офис 33, город Ставрополь, Ставропольский край, 355008.

Адрес производства: улица Селекционная, 9, город Ставрополь, Ставропольский край, 355008.

Наименование продукции: Смесь сухая строительная шовная ремонтная гидроизоляционная проникающая на цементном вяжущем "Элемент" W16 ГОСТ Р 56703-2015.

Основание для проведения испытаний: договор № 12/19 от 30.01.2019 г.

Цель испытания: Периодические испытания продукции.

Испытания на соответствие: ГОСТ Р 56703-2015 п.п. 4.4, 4.5, 4.6.1.

Дата получения образцов: 30.01.2019 г.

Акт отбора: № 03/19 от «30» января 2019 г.



Маркировка:

- заявителя:**
- Шовная ремонтная смесь "Элемент" W-16 – 3 кг
 - контрольные образцы бетона 150x150x150 мм – 6 шт;
 - образцы с нанесенной ремонтной смесью для гидроизоляции – 150x150x150 мм – 6 шт;

ИЦ СМИК: - РСГ - ЭЛМ - 3 кг; КБ ЭЛМ к – 1..6; КБ ЭЛМ РСГ – 1..6

Результаты осмотра образцов на предмет пригодности для испытаний:

1. Транспортирование осуществлено производителем, условия транспортирования соответствуют ГОСТ Р 56703-2015 п.п.8.1.

Настоящий протокол распространяется только на испытанные образцы.

Протокол испытаний не может быть частично или полностью перепечатан или размножен без разрешения Заказчика или ИЦ СМИК ООО «Технический регламент»

Определяемые характеристики: Насыпная плотность, влажность, наибольшая крупность зерен заполнителя, содержание зерен наибольшей крупности, подвижность, сохраняемость первоначальной подвижности, водоудерживающая способность, водонепроницаемость.

Методика испытаний: ГОСТ 8735-88, ГОСТ 5802-86, ГОСТ 31356-2007, ГОСТ 12730.5-84.

Дата испытания образцов: с « 31 » января 2019 г. по « 06 » марта 2019 г.

Результаты испытаний приведены в приложении №1 на 9 листах.

Технические показатели:

Насыпная плотность	1255 кг/м ³	
Влажность	0,14%	
Наибольшая крупность зерен заполнителя	1,25 мм	
Содержание зерен наибольшей крупности	3,1 %	
Подвижность Марка по подвижности	П _{к3}	8,1 см
Сохраняемость первоначальной подвижности	42 минуты	
Водоудерживающая способность	94 %	
Марки на водонепроницаемость	W16	

Начальник ИЦ СМИК




Нечаев В.В.

Ответственный исполнитель



Волошин В.В.

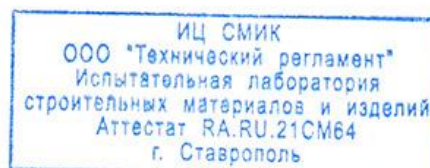

Настоящий протокол распространяется только на испытанные образцы.
Протокол испытаний не может быть частично или полностью перепечатан или размножен без разрешения Заказчика или ИЦ СМИК ООО «Технический регламент»